

DAIKIN



КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР DAIKIN

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Серия R410A Split

INVERTER

МОДЕЛИ

FTXS35K2V1B

FTXS42K2V1B

FTXS50K2V1B

ATXS35K2V1B

ATXS50K2V1B

FTXS35K3V1B

FTXS42K3V1B

FTXS50K3V1B

ATXS35K3V1B

ATXS50K3V1B

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY
CE - KONFORMITÄTSPRÄKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-COMFORMITE
CE - CONFORMITÄTSPRÄKLÄRUNG

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates;
- 02 (d) erklärt auf seine alleinige Verantwortung das die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 03 (e) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration;
- 04 (nl) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft;
- 05 (e) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración;
- 06 (it) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione;
- 07 (tr) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών συστημάτων στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση;
- 08 (r) déclare sous sa seule responsabilité que ce modèle de air conditionné a que cette déclaration a été faite.

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSE/ERKLÄRUNG
CE - FÖRSÄKRAN-OM ÖVERENSSTÄMMELSE

CE - ERKLÄRUNG OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - ZJAWA O SKŁADENOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦІЯ-ЗА-СЬОТВЕТСТВІЕМ
CE - УЯВІЛЛІК-БЕЯВАНІ

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIA
CE - ATBLISTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY
CE - УЯВІЛЛІК-БЕЯВАНІ

- 09 (en) zavazuje, vznesl odpovědnost, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление;
- 10 (de) erklärt unter seiner Verantwortung, dass die Modelle der Klimaanlage, von denen die Deklaration inneweitert;
- 11 (s) déclare l'engagement de responsabilité, que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration incombent à;
- 12 (nl) verklaart het volledige aansprakelijkheid dat de airconditioning modeler van de de deklaraties, inbrenger is;
- 13 (ru) гарантирует, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление, являются объектами ответственности заявителя;
- 14 (cz) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nímž se toto prohlášení vztahuje;
- 15 (hr) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću, da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi;
- 16 (tr) teyles bilesligesse lüdadaban kijelent, hogy a klimateberendez modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik;

FTXS20K3V1B, FTXS25K3V1B, FTXS35K3V1B, FTXS42K3V1B, FTXS50K3V1B,
ATXS20K3V1B, ATXS25K3V1B, ATXS35K3V1B, ATXS50K3V1B, CTXS15K3V1B, CTXS35K3V1B,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 02 (den folgenden Normen) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/n entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden;
- 03 sont conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i), a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 07 эти соответствуют следующим стандартам (и/или документам) нормативного характера, при условии, что они используются в соответствии с нашими инструкциями;
- 08 is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 09 соответствует следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям;
- 10 overholder følgende standard(er) eller andre bindende retningsviseende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vores instrukser;
- 11 respektive utningning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner;
- 12 respektive uslyer er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til våre instruksjoner;
- 13 estasav saarvaen standardin ja muiden õigeiltsen dokumentient vaatimaksu edellytään, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti;
- 14 za preopkladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům;
- 15 u skladu sa sledećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz ujet da se oni koriste u skladu s našim uputstava;
- 16 Megjegyzés a(z) **<A>** alábbi, a(z) **** iról, feltéve, hogy a megjelölt, a(z) **<A>** és a(z) **** iról való megfelelést, a megjelölt, a(z) **<A>** és a(z) **** iról való megfelelést követően használják fel;
- 17 Uvaga * zгодніє з документом **<A>** про згодування опції **** з відповідним **<C>**;
- 18 Nota * este stabil în **<A>** și areciată pozitiv în **** în conformitate cu **<C>**;
- 19 Opomba * jak bilo uvedeno v **<A>** pozitivno zjeto **** v skladu s **<C>**;
- 20 Märkus * nagu on näidatud dokumentis **<A>** ja heakis od strane **** prema **<C>**;
- 21 Information * enigi **<A>** od gorklans av **** enigi **<C>**;
- 22 Merk * som det fremkommer **<A>** og gjensvar positivt betømmelse av **** tilsvarende **<C>**;
- 23 Huom * pitka on esitetty asatarkassa **<A>** ja joka **** on hyväksytty **<C>** mukaisesti;
- 24 Poznámka * jak bylo uvedeno v **<A>** pozitivně zjeto **** v souladu s **<C>**;
- 25 Napomena * kako je izloženo u **<A>** pozitivno ojeđeno od strane **** prema **<C>**;
- 26 Nota * as setul in **<A>** and judicate pozitivmente de **** secondo il **<C>**;
- 27 Znapust * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 28 Nota * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 29 Pripomena * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 30 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 31 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 32 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 33 Remarque * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 34 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 35 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 36 Bemerk * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;

EN60335-2-40

- 01 following the provisions of;
- 02 gemäß den Vorschriften der;
- 03 conformément aux stipulations des;
- 04 overeenkomstig de bepalingen van;
- 05 σύμφωνα με τις διατάξεις;
- 06 secondo le prescrizioni per;
- 07 je tipični, navodnjavajući;
- 08 de acordo com o previsto em;
- 09 в соответствии с положениями;
- 10 Note * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 11 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 12 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 13 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 14 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 15 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 16 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 17 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 18 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 19 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 20 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 21 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 22 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 23 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 24 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 25 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 26 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 27 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 28 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 29 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 30 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 31 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 32 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 33 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 34 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 35 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 36 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 37 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 38 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 39 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 40 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 41 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 42 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 43 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 44 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 45 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 46 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 47 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 48 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 49 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 50 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 51 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 52 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 53 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 54 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 55 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 56 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 57 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 58 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 59 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 60 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 61 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 62 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 63 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 64 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 65 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 66 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 67 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 68 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 69 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 70 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 71 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 72 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 73 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 74 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 75 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 76 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 77 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 78 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 79 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 80 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 81 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 82 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 83 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 84 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 85 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 86 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 87 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 88 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 89 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 90 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 91 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 92 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 93 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 94 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 95 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 96 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 97 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 98 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 99 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 100 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;

- 101 following the provisions of;
- 102 gemäß den Vorschriften der;
- 103 conformément aux stipulations des;
- 104 overeenkomstig de bepalingen van;
- 105 σύμφωνα με τις διατάξεις;
- 106 secondo le prescrizioni per;
- 107 je tipični, navodnjavajući;
- 108 de acordo com o previsto em;
- 109 в соответствии с положениями;
- 110 Note * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 111 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 112 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 113 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 114 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 115 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 116 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 117 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 118 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 119 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 120 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 121 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 122 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 123 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 124 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 125 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 126 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 127 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 128 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 129 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 130 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 131 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 132 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 133 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 134 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 135 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 136 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 137 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 138 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 139 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 140 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 141 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 142 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 143 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 144 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 145 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 146 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 147 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 148 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 149 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 150 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 151 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 152 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 153 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 154 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 155 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 156 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 157 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 158 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 159 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 160 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 161 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 162 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 163 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 164 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 165 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 166 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 167 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 168 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 169 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 170 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 171 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 172 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 173 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 174 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 175 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 176 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 177 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 178 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 179 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 180 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 181 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 182 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 183 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 184 Nota * como se establece en **<A>** y es valorado positivamente por **** de acuerdo con el **<C>**;
- 185 Nota * as setul in **<A>** and judged positively by **** according to the **<C>**;
- 186 Hinweis * wie in **<A>** aufgeführt und von **** positiv beurteilt gemäß **<C>**;
- 187 Remark * tel que défini dans **<A>** et évalué positivement par **** conformément au **<C>**;
- 188 Bemerk * zaš uvedeno v **<A>** en positif beoordeeld door **** overeenkomstig **<C>**;
- 189 Nota * como se

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY
CE - KONFORMITÄTSEKHLÄRUNG
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - DEKLARACIJA-ZGDORNOSCI
CE - CONFORMITÄTSEKHLÄRUNG

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

- 01 (00) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
- 02 (01) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 (02) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
- 04 (03) verklaart hierbij op zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
- 05 (04) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
- 06 (05) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori di modello a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 (06) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών συστημάτων στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 08 (07) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que este declaração se refere:
- 09 (08) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

FTXS35K2V1B, FTXS42K2V1B, FTXS50K2V1B

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 (01) befinden folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
- 03 sont conformes à laux normes(s) ou autre(s) document(s) normatifs, pour autant qu'ils soient utilisés conformément à ses instructions:
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
- 05 están en conformidad con las(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativos, siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) document(o) i, a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 эти устройства по своей ответственности соответствуют (в полном объеме) требованиям, при условии, что они используются в соответствии с нашими инструкциями:

EN60335-2-40

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Vorschriften der:
- 03 conformément aux stipulations des:
- 04 overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 siguiendo las disposiciones de:
- 06 secondo le prescrizioni per:
- 07 με τη βάση των οδηγιών των:
- 08 de acordo com o previsto em:
- 09 в соответствии с положениями:

- 01 Note * as set out in <A> and judged positively by
- 02 Hinweis * wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
- 03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par
- 04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
- 05 Nota * como se establece en <A> y es valorado positivamente por
- 06 Nota * i henhold til Certifikat
- 07 Zjepluvost * jak bylo uvedeno v a pozitivně zjištěno
- 08 Nota * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de
- 09 Преповчанье * как указано в <A> и с одобрением
- 10 Bemerk * som antirer i <A> og positivt vurderet af

- 011 Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
- 012 Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
- 013 Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
- 014 Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructie dossier samen te stellen.
- 015 Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
- 016 Daikin Europe N.V. is autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende Belgium

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESEKHLÄRUNG
CE - FÖRSÄKRAN-OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- 10 (00) erklærer under eneansvar, at klimaanlægsmodelerne, som denne deklaration vedrører:
- 11 (01) deklarerar i egenansvar, at luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innehar att:
- 12 (02) erklærer et fuldstændigt ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration, imødebar at:
- 13 (03) imolitaat yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmastointilaitteiden mallit:
- 14 (04) prohlášení ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
- 15 (05) δηλώνει υπό έκλειστη ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών μονοτύπων στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 16 (06) déclare sous ma seule responsabilité que les modèles de climatiseurs dont sont cités dans cette déclaration:
- 17 (07) δηλώνει με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών μονοτύπων στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 18 (08) declara de proprie răspundere că aparatele de aer condiționat la care se referă această declarație:

- 08 estão em conformidade com as(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativos, desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
- 09 соответствует следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
- 10 overholder følgende standard(er) eller andre tekniske dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instruktioner:
- 11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
- 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudsætning at disse bruges i henhold til våre instruksjoner:
- 13 seuraavat seuraavien standardien ja muiden ohjeistettujen dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
- 14 za pretpostavki, že suvo využivati u skladu s našimi pokyny, odgovoridaj naslednjim normam nebo normativnim dokumentum:
- 15 u skladu sa sledećim standardom(na) ili drugim normativnim dokumentom(na), uz ujet da se oni koriste u skladu s našim uputstva:

Low Voltage 2006/95/EC Machinery 2006/42/EC ** Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

- 11 Information * enigi <A> odni doklani av enigi
- 12 Merk * som det framkommer i <A> og gjensvar positiv betømmelse av
- 13 Huom * pitka on esitetty asiakirjassa <A> ja joka on hyväksytty Sertifikaatit mukaisesti.
- 14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
- 15 Napomena * kako je izloženo u <A> pozitivno ocijeljeno od strane
- 16 Megjegyzés * a) <A> alapján, a) z igazolta a megfelelést, a) z tanúsítvány szerint
- 17 Uvaga * zgotnie u dokumentacij <A> pozitivno optinj
- 18 Nót * a) como este estábil in <A> y a) aprobaci pozitiv de in conformitate cu Certificatul
- 19 Opomba * kot je dožeceno v <A> in odobreno s strani
- 20 Mirkus * nagu on näidatud dokumentis <A> ja heakis kiidatud järgi vastavalt sertifikaadile

- 13 ** Daikin Europe N.V. ma valitud loomingu tehnikas asakirjan.
- 14 ** Soolekroost Daikin Europe N.V. ma opravnih le komplicis souboru tehnicke dokumentacii.
- 15 ** Daikin Europe N.V. je odobren za izradu Databek o tehnickej konstrukciji.
- 16 ** A Daikin Europe N.V. jogsollit a mltaszaki konstrukcios dokumentaciot osszefassitasa.
- 17 ** Daikin Europe N.V. ma upovuzhenie do zberania i opracoovania dokumentacii konstrukcijnje.
- 18 ** Daikin Europe N.V. este autorizati să compileze Dosarul tehnic de constructie.

Shinri Sada
Manager Quality Control Department

2012.10.11

CE - IZJAVA-O-SKLADENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGNYILATKOZAT
CE - DEKLARACIJA-ZGDORNOSCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

- 19 (00) z svo odgovornosti izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se zjava nanaša:
- 20 (01) kimilito ona tlaellu vastuutena, et klassove deklaratsioonid alla kuuluvad klimaseadmete mudelid:
- 21 (02) deklaruji na svou odpoovnost, že modely klimatizace, k nimž se tato deklaruji vztahuje:
- 22 (03) viskita savo atsakomybę teigia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
- 23 (04) я пишу абилути апликация, на тлаку зсказуемо модель гайса кондиционеру, у курем аттеса си декларация:
- 24 (05) vyhláše na vlastní zodpovednost, že leto klimatizace modely, na koje sa vztahuje tato vyhlášení:
- 25 (06) lamaneu kendi somulungidna otmak izere bu bilirimin igiti odlogu klima modelerinin asgudidni gbi odlogu beyan eder:

- 16 megfeleleket az alábbi szabvány(ok)/nek vagy egyéb irányítvány dokumentum(ok)/nak, ha azokat előírás szerint használták:
- 17 spełnia wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
- 18 sunt în conformitate cu următorii (următoare) standard(e) sau alte documente normative, cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
- 19 skladni z naslednjih standardov in drugih normativnih dokumentov, ki neid kasualnece vstajatel ma jubeleciale:
- 20 cu în vedere de următoarele standarde și alte documente normative, numai în cazul în care acestea sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
- 21 conformerast na srednje standardi, pri usloviu, ce se koristat u skladu s našim uputstvima:
- 22 altnia žemiau nurobytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nuroymus:
- 23 tad, je lehoti atbilstošoj razčudaj noforumim, atbaki sekoristestem standardim in oten normativnim dokumentim:
- 24 su u vastade s naslednjim(ni) normom(na) alebo jinými normativnými dokumentom(na), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našimi návodmi:
- 25 inunin, imatlamatmaza greke kulianimaza kaspulujia asgudidni standardar ve norm beliften belegeberia yujumidur:

- 10 Direktive, as amendet.
- 11 Direktiv, med senere ændringer.
- 12 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 13 Direktive, med foresatte ændringer.
- 14 Richtlijn, zoals geamendard.
- 15 Direktiva, según lo emendado.
- 16 Smernice, kako je izmjenjeno.
- 17 irányelvi (ek) és módosítások jogszabályai.
- 18 Direktivo, cu amendamentele respective.
- 19 Direktive z vsemi spremembami.
- 20 Direktiv kojos moudatistaga.
- 21 Direktiv, c revize a izmenjena.
- 22 Direktive su popravljama.
- 23 Direktiva su popravljena.
- 24 Smernice, kako je izmjenjeno.
- 25 Dgđstijnim isllerije "Yornemelker."

<A>	DAIKIN.TCF.015 P9/09-2012
	DEKRA Certification B.V. (NB0344)
<C>	74736-KRO/EMC97-4957

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku., Osaka, 530-8323 Japan



3SB65451-17F

Меры предосторожности

- Описанные в данном документе меры предосторожности делятся на два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важную информацию, относящуюся к безопасности. Обязательно соблюдайте все без исключения меры предосторожности.
- Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Несоблюдение данных инструкций может привести к нанесению вреда здоровью или смерти.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению имущества или получению травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.

- В этом руководстве используются следующие предупреждающие знаки:

 Соблюдайте инструкции.	 Проверьте наличие заземления.	 Никогда не пытайтесь.
--	---	---

- По окончании установки проведите опытную эксплуатацию для проверки на наличие неисправностей и объясните заказчику, как эксплуатировать кондиционер и осуществлять уход за ним согласно руководству по эксплуатации.
- Оригиналом руководства является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
<ul style="list-style-type: none"> • Для выполнения монтажных работ обращайтесь к своему дилеру или к квалифицированному персоналу. Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Устанавливайте кондиционер в соответствии с инструкциями данного руководства по монтажу. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались только указанные принадлежности и детали. Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению блока, утечке воды, электрическому удару или вызвать пожар. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Устанавливайте кондиционер на фундаменте, достаточно прочном для выдерживания веса блока. Недостаточно прочный фундамент может явиться причиной падения блока и нанесения травмы. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Электрические работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инструкциями данного руководства по монтажу. Обязательно используйте только специально предназначенную для этого цепь питания. Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее качество выполнения работ могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Используйте кабель подходящей длины. Не используйте проводку с отводами или удлинительный провод, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что вся электропроводка закреплена, используются отвечающие техническим требованиям провода и отсутствуют натяжения клемм или проводов. Неправильное соединение или закрепление может привести к чрезмерному тепловыделению или пожару. 	
<ul style="list-style-type: none"> • При подключении источника питания и выполнении электрической проводки между внутренним и наружным агрегатами располагайте провода таким образом, чтобы можно было надежно закрепить крышку блока управления. Неправильная установка крышки блока управления может привести к поражению электрически током, пожару или перегреву клемм. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Если кабель электропитания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его замену должен производить производитель, сотрудник сервисной службы или иной квалифицированный специалист. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Если во время монтажа возникает утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите место выполнения работ. При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ. 	
<ul style="list-style-type: none"> • По окончании монтажных работ проверьте наличие утечек газообразного хладагента. Ядовитый газ может образоваться в том случае, если газообразный хладагент, выпускаемый в помещение в результате утечки, вступает в контакт с таким источником пламени, как печь, плита или открытый нагреватель вентилятора. 	
<ul style="list-style-type: none"> • При монтаже или перемещении кондиционера стравите воздух из контура циркуляции хладагента и используйте только указанный хладагент (R410A). Воздух или другое постороннее вещество в контуре циркуляции хладагента приводит к ненормальному повышению давления, что может стать причиной повреждения оборудования и даже травмы. 	
<ul style="list-style-type: none"> • При установке, прежде чем запускать компрессор, прочно закрепите трубопровод хладагента. Если во время работы компрессора не закреплены трубопроводы хладагента и открыт запорный вентиль, то всасывается воздух, в результате чего давление в контуре хладагента отклоняется от нормы. Это может привести к повреждению оборудования и даже к травме. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Во время откачки, прежде чем отсоединять трубопровод хладагента, выключите компрессор. Если во время откачки компрессор продолжает работать, а запорный вентиль открыт, при отсоединении трубопровода хладагента воздух будет всасываться, что вызовет ненормальное давление в контуре хладагента, которое может привести к повреждению оборудования и даже к травме. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Обязательно заземлите кондиционер. В качестве заземления не следует использовать коммунальный трубопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести к поражению электрическим током. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара. 	

Меры предосторожности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

<ul style="list-style-type: none"> Не устанавливайте кондиционер в таком месте, в котором существует опасность утечки горючего газа. В случае утечки и скапливания газа вблизи кондиционера возможно возгорание. 
<ul style="list-style-type: none"> В рамках соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве по монтажу, устанавливайте дренажный трубопровод с тем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолируйте трубопровод с целью предотвращения конденсации влаги. Нарушение инструкций в отношении дренажного трубопровода может привести к утечкам воды через внутренний блок и к повреждению имущества.
<ul style="list-style-type: none"> Затяните накидную гайку надлежащим образом, например динамометрическим ключом. Если накидная гайка чрезмерно затянута, она может треснуть после длительного использования, что приведет к утечке хладагента.
<ul style="list-style-type: none"> Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.
<ul style="list-style-type: none"> Уровень звукового давления: менее 70 дБ(А).

Принадлежности

Внутренний агрегат (A)–(H)

(A) Монтажная плата	1	(D) Держатель пульта ДУ	1	(G) Руководство по эксплуатации	1
(B) Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов	2	(E) Сухая батарея AAA. LR03 (щелочная)	2	(H) Руководство по монтажу	1
(C) Беспроводной пульт ДУ	1	(F) Крепежный винт внутреннего агрегата (M4 × 12L)	2		

Выбор места монтажа

Перед выбором места монтажа получите одобрение пользователя.

1. Внутренний агрегат

- Место установки внутреннего агрегата должно соответствовать следующим требованиям.
 - Соответствие ограничениям на монтаж, указанным на монтажных чертежах внутреннего агрегата.
 - На впуске и выпуске воздуха отсутствуют препятствия.
 - Агрегат не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
 - Агрегат расположен на расстоянии от источника тепла или пара.
 - Отсутствует источник паров машинного масла (это может привести к сокращению срока службы внутреннего агрегата).
 - Холодный (теплый) воздух циркулирует в помещении.
 - Агрегат расположен на расстоянии от люминесцентных ламп с электронным зажиганием (инверторные или с быстрым запуском), поскольку они могут сократить рабочий диапазон пульта ДУ.
 - Агрегат расположен на расстоянии не менее 1 м от телевизоров и радиоприемников (агрегат может создавать помехи для изображения или звука).
 - Отсутствует прачечное оборудование.

2. Беспроводный пульт ДУ

- Выключите все люминесцентные лампы в помещении и определите место, с которого сигналы пульта должны приниматься внутренним агрегатом (в пределах 7 м).

Подготовка к монтажу



1. Снятие и установка передней панели

• Способ снятия

- 1) Поместите пальцы в углубления на основном блоке (по одному на левой и правой сторонах) и откройте переднюю панель до упора.
- 2) Сдвиньте панель вправо и потяните на себя, чтобы освободить ось передней панели с левой стороны. Чтобы освободить ось панели с правой стороны, сдвиньте панель влево и потяните на себя.

• Способ установки

Выровняйте выступы передней панели относительно канавок и вставьте панель до упора. Затем медленно закройте. Нажмите в центре нижней поверхности панели и плотно прижмите ее, чтобы выступы вошли в зацепление.

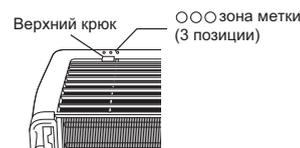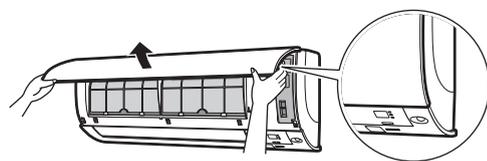

2. Снятие и установка передней решетки

• Способ снятия

- 1) Удалите переднюю панель, чтобы снять воздушный фильтр.
- 2) Отвинтите 3 винта на передней решетке.
- 3) Перед отметкой ○○○ на передней решетке расположены 3 верхних крюка. Одной рукой слегка потяните переднюю решетку к себе и нажмите на крюки пальцами другой руки.

Когда отсутствует рабочее пространство, поскольку агрегат расположен близко к потолку


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Наденьте защитные перчатки.

Поместите обе руки под центральной частью передней решетки и, толкая вверх, потяните ее на себя.

• Способ установки



- 1) Установите переднюю решетку и обеспечьте надежное зацепление верхних крюков (3 шт.).
- 2) Установите 3 винта на передней решетке.
- 3) Установите воздушный фильтр и переднюю панель.

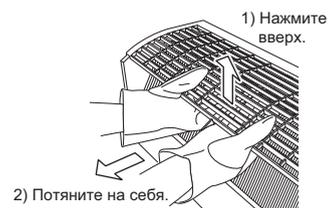

3. Настройка других адресов

Если в одном помещении устанавливается два внутренних агрегата, два беспроводных пульта ДУ можно настроить на разные адреса.

- 1) Снимите металлическую пластину крышки электропроводки. (См. раздел "Способы снятия/установки металлических пластин крышек электропроводки".)
- 2) Разъедините перемычку адреса (JA) на печатной плате.
- 3) Разъедините перемычку адреса (J4) в пульте ДУ.
- Будьте осторожны, чтобы не разъединить перемычку (J8).
- 4)

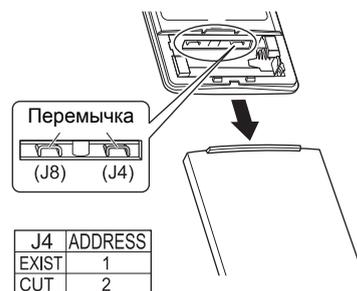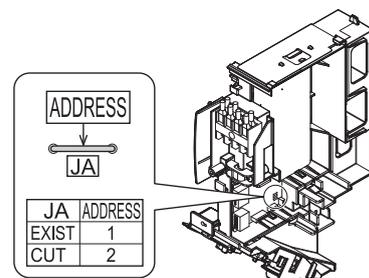


Монтажные чертежи внутреннего агрегата

■ Закрепление внутреннего агрегата


Зацепите выступы нижней рамы за монтажную пластину.
Если выступы трудно зацепить, снимите переднюю решетку.

■ Снятие внутреннего агрегата

Нажмите снизу вверх на нижнюю часть передней решетки, чтобы освободить выступы.
Если их трудно освободить, снимите переднюю решетку.

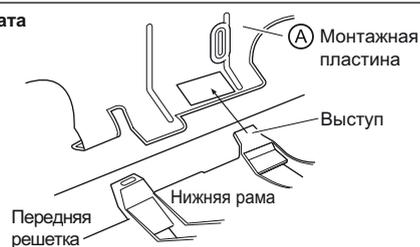


Монтажную пластину установить на стену, которая способна выдержать вес внутреннего агрегата.

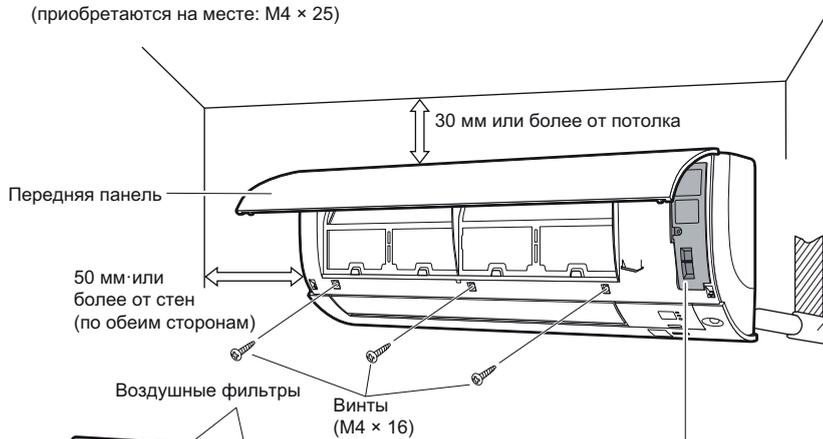

Загерметизируйте зазор в трубе замазкой.

Разрежьте теплоизоляционную трубку на требуемую длину и оберните ее лентой так, чтобы не осталось отверстия по линии разреза изоляционной трубки.

Оберните изоляционную трубу внешней обмоткой снизу доверху.

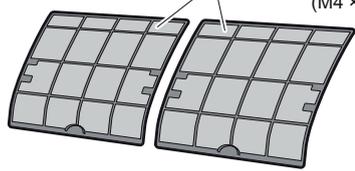



Сервисная крышка

■ Открытие сервисной крышки

Сервисная крышка снимается.


■ Порядок открывания

- 1) Вывинтите винт из сервисной крышки.
- 2) Потяните сервисную крышку по диагонали вниз в направлении, указанном стрелкой.
- 3) Потяните вниз.

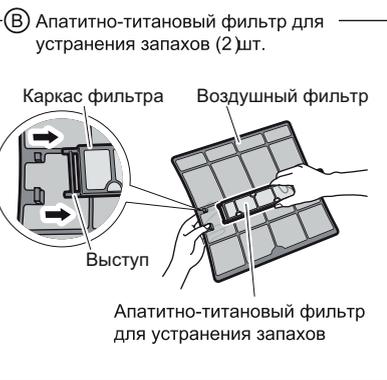

(C) Беспроводный пульт ДУ

Перед тем, как закреплять винтами держатель пульта ДУ на стене, убедитесь в том, сигналы управления должным образом принимаются внутренним агрегатом.

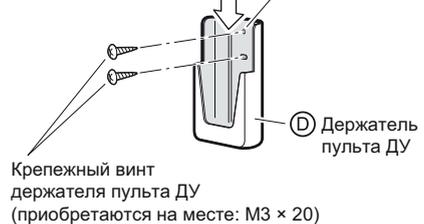


Монтаж внутреннего агрегата

1. Установка монтажной пластины


- Монтажную пластину следует установить на стену, которая способна выдержать вес внутреннего агрегата.
- 1) Временно закрепите монтажную пластину на стене. Убедитесь в том, что панель расположена горизонтально и отметьте точки для сверления отверстий на стене.
 - 2) Закрепите монтажную пластину на стене винтами.

Рекомендуемые точки крепления монтажной пластины и размеры

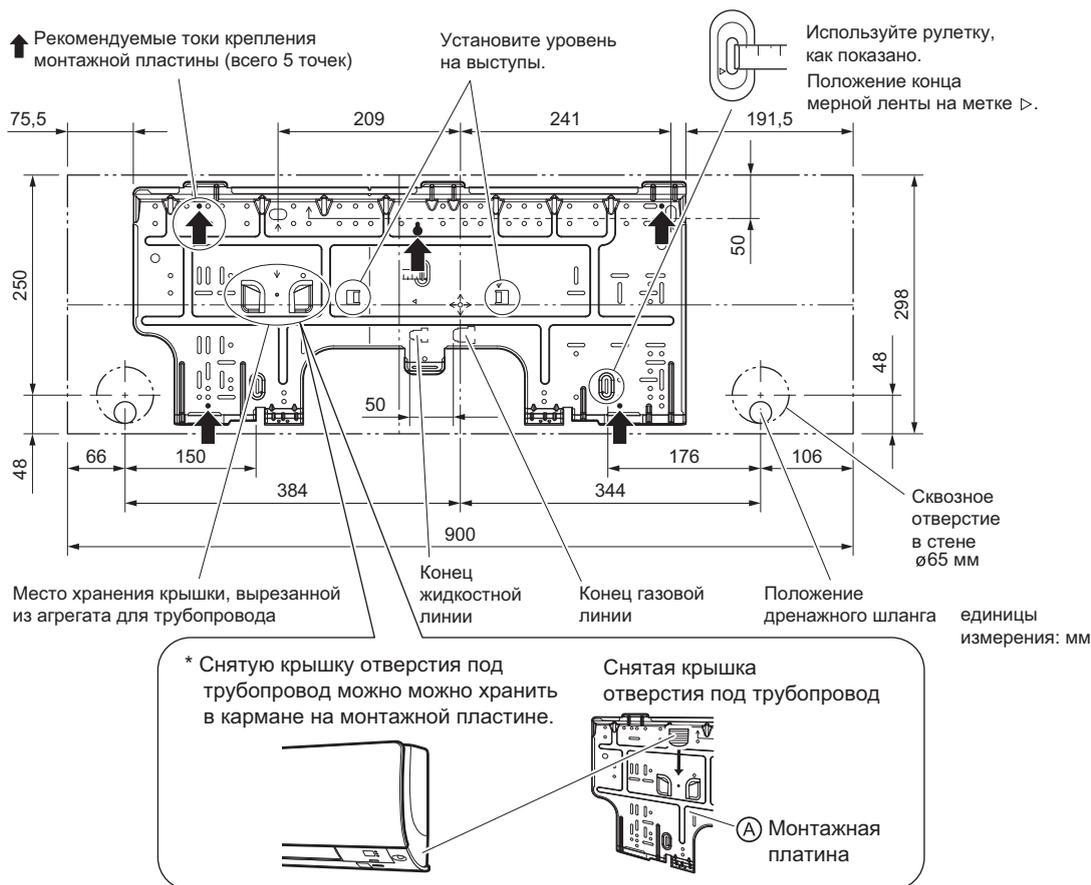

2. Сверление отверстия в стене и монтаж заделываемой в стену трубы

- Если стена содержит металлическую раму или металлическую пластину, используйте в сквозном отверстии заделываемую в стену трубу и настенную крышку, чтобы предотвратить возможный нагрев, поражение электрическим током или пожар.
 - Загерметизируйте зазоры вокруг трубопроводов уплотняющим материалом, чтобы предотвратить протечку воды.
- 1) Просверлите сквозное отверстие диаметром 65 мм с уклоном в сторону наружной поверхности.
 - 2) Вставьте заделываемую в стену трубу в отверстие.
 - 3) Вставьте настенную крышку в трубу.
 - 4) После завершения монтажа трубопровода хладагента, проводки и дренажного трубопровода заполните зазор замазкой.

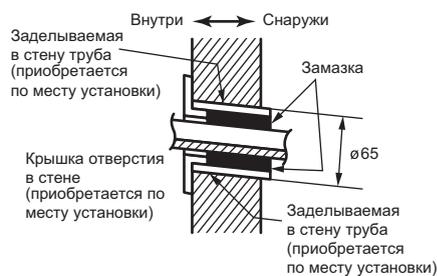


Монтаж внутреннего агрегата

3. Монтаж внутреннего агрегата

- В случае перегиба или деформации трубопроводов хладагента примите следующие меры предосторожности. Если работы не выполнены должным образом, возможно возникновение ненормального звука.
- 1) Сильно не прижимайте трубопроводы хладагента к нижней раме.
- 2) Сильно не прижимайте трубопроводы хладагента к передней решетке.

- Удалите крышку отверстия под трубопровод, как показано ниже.
- 1) Срежьте лобзиком крышку отверстия под трубопровод с внутренней стороны передней решетки. Направляете лезвие лобзика вдоль канавки и срежьте крышку отверстия под трубопровод с неровной внутренней поверхностью.
- 2) После удаления крышки выполните зачистку напильником. Удалите заусенцы на срезе полукруглым напильником.

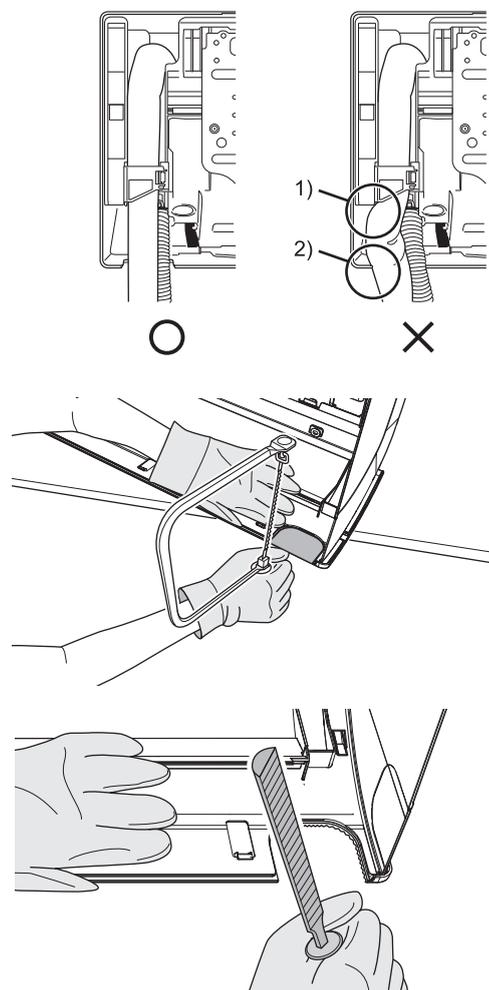

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Удаление крышки отверстия под трубопровод кусачками приводит к повреждению передней решетки. Не используйте кусачки.
- Надевайте перчатки во время удаления крышки отверстия под трубопровод.

3-1. Расположенный справа трубопровод, отходящий в сторону, назад или вниз

- 1) Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне трубопроводов хладагента с помощью липкой виниловой ленты.
- 2) Оберните трубопроводы хладагента и дренажный шланг изоляционной лентой.



- 3) Проложите трубопроводы хладагента и дренажный шланг через отверстие в стене. Затем установите внутренний агрегат на крюки монтажной пластины, ориентируясь по обозначениям Δ на верхней поверхности агрегата.

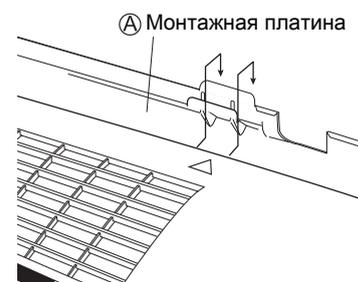

Монтаж внутреннего агрегата

- 4) Откройте переднюю панель и сервисную крышку.
(См. раздел "Подготовка к монтажу".)
- 5) Проложите проводку от наружного агрегата через сквозное отверстие в стене и через заднюю панель внутреннего агрегата. Вытяните ее с передней стороны. Предварительно загните концы вязальной проволоки вверх, чтобы упростить работу. (Если концы проводов между агрегатами предварительно зачищены скрепите их липкой лентой.)
- 6) Нажмите на нижнюю раму внутреннего агрегата обеими руками, чтобы установить его на крюки монтажной пластины. Убедитесь в том, что провода не зажаты кромкой внутреннего агрегата.



3-2. Расположенный слева трубопровод, отходящий в сторону, назад или вниз

Замена сливной пробки и дренажного шланга

• Замена на левой стороне


- 1) Вывинтите винт крепления изоляции на правой стороне и снимите дренажный шланг.
- 2) Снимите сливную пробку на левой стороне и установите ее на правой стороне.
- 3) Вставьте дренажный шланг и закрепите входящим в комплект поставки винтом крепления изоляции.
* (Если не затянуть винт, возможна утечка воды.)

Место крепления дренажного шланга

* Дренажный шланг расположен на задней панели агрегата.



- 1) Прикрепите дренажный шланг к нижней стороне трубопроводов хладагента с помощью липкой виниловой ленты.

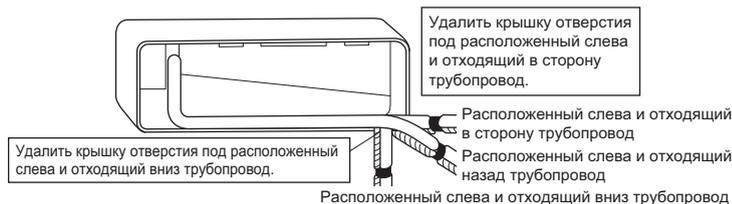

- 2) Подсоедините дренажный шланг к дренажному отверстию вместо сливной пробки.

Установка сливной пробки




- 3) Проложите трубопроводы хладагента согласно отметкам на монтажной пластине.
- 4) Проложите трубопроводы хладагента и дренажный шланг через отверстие в стене. Затем установите внутренний агрегат на крюки монтажной пластины, ориентируясь по обозначениям Δ на верхней поверхности агрегата.
- 5) Вытяните провода, соединяющие агрегаты.
- 6) Подсоедините трубопроводы от внешнего агрегата.



Монтаж внутреннего агрегата


- 7) Оберните совместно трубопроводы хладагента и дренажный шланг изоляционной лентой, как показано на рисунке справа (если дренажный шланг прокладывается через заднюю панель внутреннего агрегата).
- 8) Приняв меры предосторожности, чтобы не зажать внутренним агрегатом провода от наружного агрегата, нажмите обеими руками на нижний край внутреннего агрегата, чтобы надежно закрепить его на крюках монтажной пластины. Прикрепите внутренний агрегат к монтажной пластине крепежными винтами (M4 × 12).

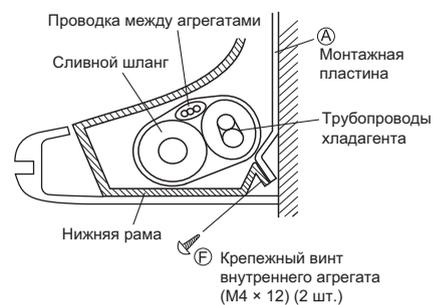

3-3. Заделываемая в стену труба

Руководствуйтесь инструкциями для расположенного слева трубопровода, отходящего в сторону, назад или вниз.

- 1) Вставьте дренажный шланг на эту глубину, чтобы его невозможно было вытянуть из дренажной трубы.

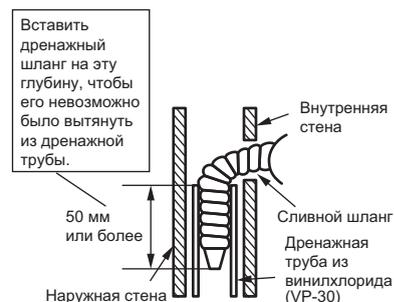

Электрическая схема

Унифицированные условные обозначения на электрической схеме			
Применяемые детали и нумерация приведены на наклейке с электрической схемой, которая находится на блоке. Нумерация посредством упорядоченных по возрастанию арабских цифр применяется для каждой детали. Вместо цифр в представленных ниже кодах деталей используются символы ^{###} .			
	: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
	: СОЕДИНЕНИЕ		: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ВИНТ)
	: РАЗЪЕМ		: ВЫПРЯМИТЕЛЬ
	: ЗАЗЕМЛЕНИЕ		: РАЗЪЕМ РЕЛЕ
	: МЕСТНАЯ ПРОВОДКА		: КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ РАЗЪЕМ
	: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		: КЛЕММА
	: КОМНАТНЫЙ БЛОК		: КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
	: НАРУЖНЫЙ БЛОК		: ЗАЖИМ ПРОВОДОВ
BLK : ЧЕРНЫЙ	GRN : ЗЕЛЕНый	PNK : РОЗОВый	WHT : БЕЛый
BLU : СИНИИ	GRY : СЕРый	PRP, PPL : ФИОЛЕТОВый	YLW : ЖЕЛТый
BRN : КОРИЧНЕВый	ORG : ОРАНЖЕВый	RED : КРАСНый	
A*P : ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	PS : ИМПУЛЬСНый ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		
BS* : КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	PTC* : ТЕРМИСТОР PTC		
BZ, H*O : ЗУММЕР	Q* : БИПОЛЯРНый ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННый ЗАТВОРОМ (IGBT)		
C* : КОНДЕНСАТОР	Q*DI : УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ		
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A : СОЕДИНЕНИЕ, РАЗЪЕМ	Q*L : УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		
D*, V*D : ДИОД	Q*M : ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		
DB* : ДИОДНый МОСТ	R* : РЕЗИСТОР		
DS* : DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	R*T : ТЕРМИСТОР		
E*H : НАГРЕВАТЕЛЬ	RC : ПРИЕМНИК		
F*U, FU* (ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВЕДЕНЫ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ВНУТРИ КОНКРЕТНОГО БЛОКА) : ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	S*C : КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		
FG* : РАЗЪЕМ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ РАМЫ)	S*L : ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ		
H* : ЖУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	S*NPH : ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)		
H*P, LED*, V*L : КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА, СВЕТОДИОД	S*NPL : ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОГО)		
HAP : СВЕТОДИОД (ЗЕЛЕНый ИНДИКАТОР ДИАГНОСТИКИ)	S*PH, HPS* : РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)		
HIGH VOLTAGE : ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	S*PL : РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОГО)		
IES : ДАТЧИК УМНый ГЛАЗ	S*T : ТЕРМОСТАТ		
IPM* : ИНТЕЛЛЕКТУАЛНый МОДУЛЬ ПИТАНИЯ	S*W, SW* : ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ		
K*R, KCR, KFR, KHyR : ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ	SA* : ИМПУЛЬСНый РАЗРЯДНИК		
L : ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ	SR*, WLU : ПРИЕМНИК СИГНАЛА		
L* : ОБМОТКА	SS* : СЕЛЕКТОРНый ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		
L*R : РЕАКТОР	SHEET METAL : КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ		
M* : ШАГОВый ДВИГАТЕЛЬ	T*R : ТРАНСФОРМАТОР		
M*C : ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА	TC, TRC : ПЕРЕДАТЧИК		
M*F : ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	V*, R*V : ВАРИСТОР		
M*P : ДВИГАТЕЛЬ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА	V*R : ДИОДНый МОСТ		
M*S : ДВИГАТЕЛЬ КАЧАЮЩЕЙСЯ ЗАСЛОНКИ	WRC : БЕСПРОВОДНый ПУЛТ ДУ		
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ	X* : КЛЕММА		
N : НЕЙТРАЛь	X*M : КЛЕММНАЯ КОЛОДКА		
n=* : КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ НА ФЕРРИТОВОМ СЕРДЕЧНИКЕ	Y*E : ЗМЕЕВИК ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ		
PAM : АМПЛИТУДНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ	Y*R, Y*S : ЗМЕЕВИК ОБРАТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА		
PCB* : ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	Z*C : ФЕРРИТОВый СЕРДЕЧНИК		
PM* : БЛОК ПИТАНИЯ	ZF, Z*F : ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обратите внимание, что эта операция приводит к автоматическому перезапуску при отключении и повторном включении основного источника питания.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – полностью разрядите конденсатор перед проведением ремонтных работ.



Возможна неисправность или утечка воды!

Не мойте внутреннюю сторону кондиционера самостоятельно.

Монтаж внутреннего агрегата

4. Проводка

- 1) Удалите изоляцию с концов проводов (15 мм).
- 2) Цвета проводов должны соответствовать номерам клемм на клеммных колодках внутреннего и наружного агрегатов. Надежно закрепите провода винтами на соответствующих клеммах.
- 3) Подсоедините провода заземления к соответствующим клеммам.
- 4) Потяните провода, чтобы убедиться в том, что они надежно подсоединены. Затем закрепите их с помощью фиксатора.
- 5) Расположите провода так, чтобы сервисная крышка надежно крепилась. Закройте сервисную крышку.

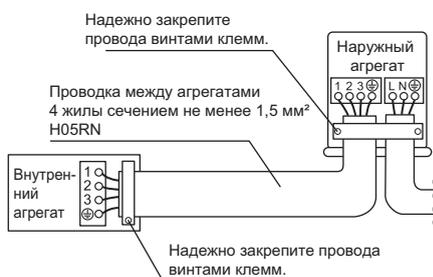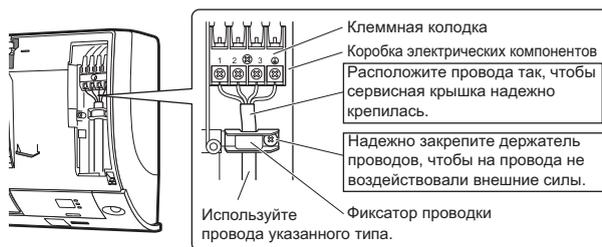


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте проводку с отводами, скрученные провода, удлинительные провода или соединения нескольких проводов в одной точке, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.
- Не используйте приобретаемые на месте электрические детали внутри изделия. (Не используйте клеммную колодку для питания дренажного насоса и т. п.) Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не подсоединяйте провод питания к внутреннему агрегату. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

5. Подключение к системе НА.

(Проводной пульт ДУ, центральный пульт ДУ и т. д.)




- 1) Снимите металлическую пластину крышки электропроводки.
(См. раздел "Способы снятия/установки металлических пластин крышек электропроводки".)
- 2) Выломайте заглушку.
- 3) Прикрепите соединительный кабель к разъему S21 и проложите жгут проводов через показанную на рисунке выемку.
- 4) Установите крышку электропроводки на место и проложите жгут проводов, как показано на рисунке.

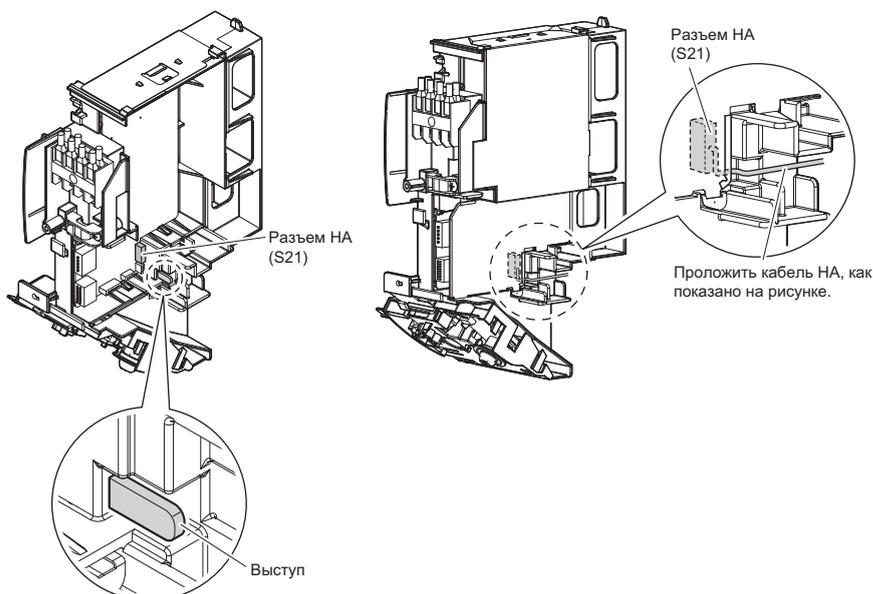

Монтаж внутреннего агрегата

• Способы снятия металлической пластины крышки электропроводки


- 1) Снимите переднюю решетку.
- 2) Снимите блок электропроводки. (1 винт).
- 3) Потяните 2 расположенных сверху отогнутых уголка металлической пластины крышки электропроводки вверх и отсоедините 3 выступа.
- 4) Сдвиньте металлическую пластину крышки электропроводки вверх и освободите 2 выступа на нижней стороне.

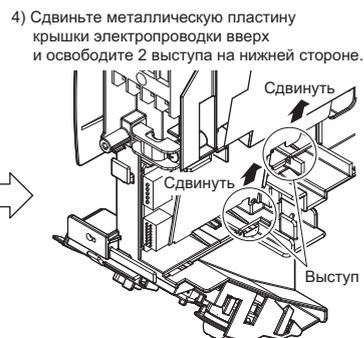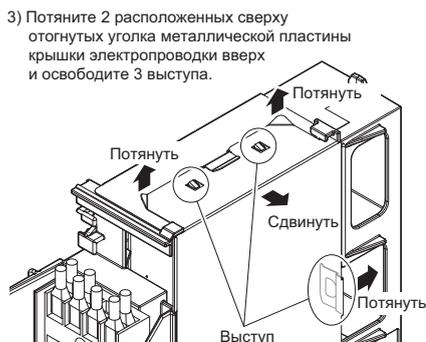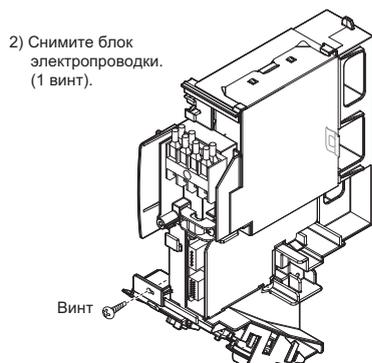


• Способы установки металлической пластины крышки электропроводки

Установите металлическую пластину крышки электропроводки, как показано ниже.

- 1) Наклоните металлическую пластину крышки электропроводки, как показано на рисунке, и закрепите выступ (1) на нижней стороне блока электропроводки.
- 2) Закрепите выступ (2) на нижней стороне металлической пластины крышки электропроводки.

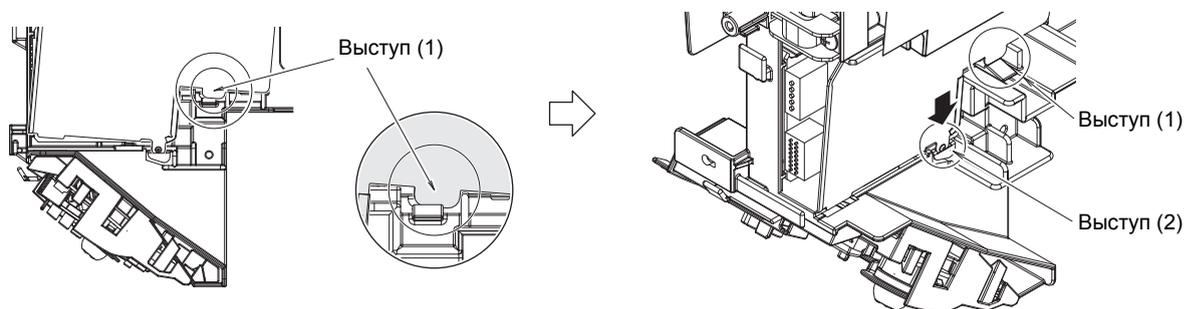


- 3) Нажмите на верхнюю часть металлической пластины крышки электропроводки и зафиксируйте 3 выступа.

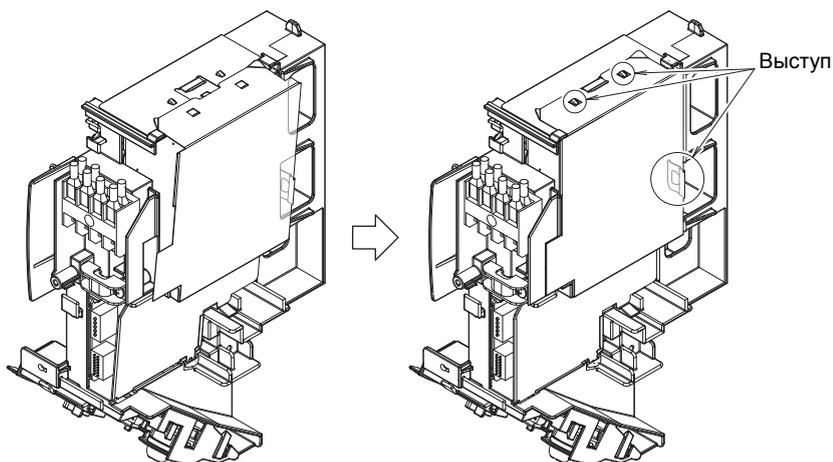


Монтаж внутреннего агрегата

6. Дренажный трубопровод


1) Подсоедините дренажный шланг, как показано справа.

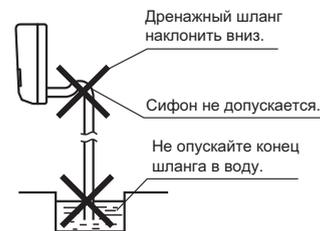


2) Снимите воздушные фильтры и налейте немного воды в дренажный поддон, чтобы убедиться в том, что вода свободно стекает.



3) Если требуется удлинительный шланг или встроенный дренажный трубопровод, используйте соответствующие свободному концу дренажного шланга детали.
[Изображение свободного конца дренажного шланга]



4) Для удлинения дренажного шланга используйте имеющийся в продаже удлинительный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Теплоизолируйте расположенный в помещении участок удлинительного шланга.

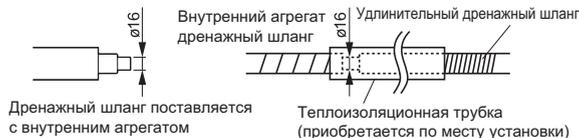


5) Если труба встроенного трубопровода из жесткого поливинилхлорида (номинальный диаметр 13 мм) подсоединяется непосредственно к дренажному шлангу внутреннего агрегата, используйте имеющийся в продаже дренажный разъем (номинальный диаметр 13 мм).



Монтаж трубопровода хладагента

1. Развальцовка конца трубы

- 1) Труборезом отрежьте конец трубы.
- 2) Удалите заусенцы ножом, обращенным вниз, так чтобы стружка не попала в трубу.
- 3) Оденьте на трубу накидную гайку.
- 4) Развальцуйте трубу.
- 5) Проверьте правильность развальцовки.



Развальцовка

Установите точно в положение, показанное ниже.

Матрица	Вальцовочный инструмент для R410A		Обычный вальцовочный инструмент	
	Зажимного типа	(Rigid типа)	(Imperial типа)	(Imperial типа)
A	0-0,5 мм	1,0-1,5 мм	1,5-2,0 мм	1,5-2,0 мм



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- Не допускайте попадания минерального масла в систему, поскольку это приведет к уменьшению срока службы агрегатов.
- Не допускается установка труб, использовавшихся ранее. Используйте только детали, поставляемые вместе с агрегатом.
- Для обеспечения гарантии срока службы данного агрегата R410A на него не допускается установка осушителя.
- Осушающий материал может расплавить и повредить систему.
- Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента.


Монтаж трубопровода хладагента

2. Трубопроводы хладагента

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте закрепленную на главном блоке накидную гайку. (Чтобы предотвратить растрескивание из-за ухудшения свойств при старении.)
- Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло только на внутреннюю поверхность раструба. (Используйте фреоновое масло для R410A.)
- При затяжке накидных гаек используйте динамометрические ключи, чтобы предотвратить повреждение накидных гаек и утечку газа.

Выровняйте центры обоих раструбов и затяните накидные гайки на 3–4 оборота от руки. Затем полностью затяните их с помощью динамометрических ключей.

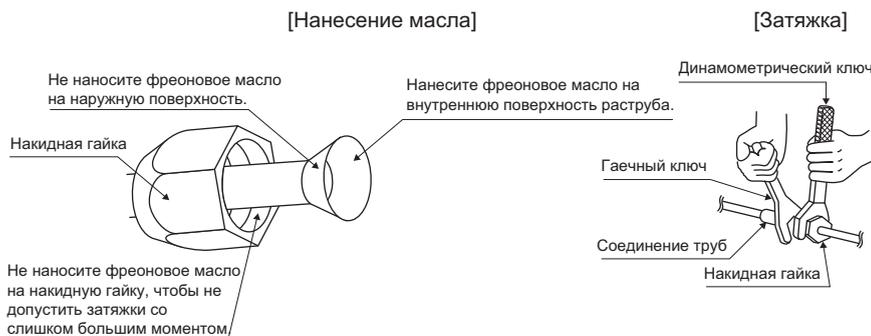

Момент затяжки накидной гайки		
Газовая сторона		Жидкостная сторона
Класс 35, 42	Класс 50	1/4 дюйма
3/8 дюйма	1/2 дюйма	
32,7-39,9 Н•м (330-407 кг-сила•см)	49,5-60,3 Н•м (505-615 кг-сила•см)	14,2-17,2 Н•м (144-175 кг-сила•см)


2-1. Предостережения относительно обращения с трубами

- 1) Обеспечьте защиту открытого конца трубы от пыли и влаги.
- 2) Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для изгибания пользуйтесь трубогибочной машиной.



2-2. Выбор меди и теплоизоляционных материалов

- При использовании технических медных труб и фитингов помните о следующем:
 - 1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041–0,052 Вт/мК (0,035–0,045 ккал/(мч°С)) Температура трубы газообразного хладагента может достигать 110°С.
Выберите теплоизоляционный материал, который выдерживает эту температуру.

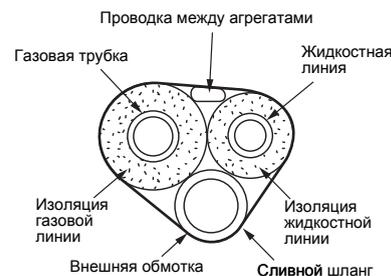

- 2) Обязательно изолируйте и газовые, и жидкостные линии. Размеры изоляции должны быть такими, как указано ниже.

Газовая сторона		Жидкостная сторона	Теплоизоляция газовой линии	Теплоизоляция жидкостной линии
Класс 35,42	Класс 50	Наружный диаметр 6,4 мм	Внутренний диаметр 12-15 мм	Внутренний диаметр 8-10 мм
Наружный диаметр 9,5 мм	Наружный диаметр 12,7 мм			
Минимальный радиус изгиба			Толщина 10 мм мин.	
30 мм или более				
Толщина 0,8 мм (С1220Т-О)				

- 3) Для линий газообразного и жидкого хладагента должна использоваться отдельная теплоизоляция.

Опытная эксплуатация и испытания

1. Опытная эксплуатация и испытания

- 1-1 Измерьте напряжение питания и убедитесь в том, что оно соответствует указанному диапазону.
- 1-2 Опытная эксплуатация должна проводиться либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева.
- В режиме охлаждения выберите наименьшую программируемую температуру, в режиме нагрева – наибольшую.
 - 1) Опытная эксплуатация может прекращаться в любом режиме в зависимости от температуры в помещении. Используйте пульт ДУ для опытной эксплуатации, как описано ниже.
 - 2) После завершения опытной эксплуатации задайте нормальный уровень температуры (от 26°C до 28°C в режиме охлаждения, от 20°C до 24°C в режиме нагрева).
 - 3) С целью защиты система запрещает перезапуск операции в течение 3 минут после ее выключения.
- 1-3 Выполните пробный запуск согласно руководству по эксплуатации, чтобы убедиться в правильности работы всех функций и частей, таких как перемещение жалюзи.
- В ждущем режиме кондиционер потребляет незначительную мощность. Если система некоторое время после монтажа не должна использоваться, выключите автоматический выключатель, чтобы предотвратить ненужное энергопотребление.
 - При срабатывании автоматического выключателя на отключение питания кондиционера система восстанавливает первоначальный режим работы при замыкании автоматического выключателя.


Опытная эксплуатация с помощью пульта ДУ

- 1) Нажмите кнопку "ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ" на системе.
- 2) Одновременно нажмите кнопки "TEMP" (2 местоположения) и "MODE".
- 3) Нажмите кнопку "TEMP" и выберите "7".
- 4) Нажмите кнопку "MODE".
- 5) Опытная эксплуатация завершается приблизительно через 30 минут. Затем происходит переключение в нормальный режим. Чтобы завершить опытную эксплуатацию, нажмите кнопку "ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ".

2. Позиции проверки

Позиции проверки	Признак (диагностический дисплей на пульте ДУ)	Контроль
Внутренний и наружный агрегаты должным образом установлены на прочных основаниях.	Падение, вибрация, шум	
Нет утечек газообразного хладагента.	Неполная функция охлаждения/нагрева	
Газовые и жидкостные трубопроводы хладагента, а также удлинение внутреннего сливного шланга теплоизолированы.	Утечка воды	
Дренажная линия установлена должным образом.	Утечка воды	
Система заземлена правильно.	Утечка тока	
Указанные провода используются для соединений между агрегатами.	Неисправность или повреждение вследствие возгорания	
На впуске и выпуске воздуха внутреннего и наружного агрегатов отсутствуют препятствия.	Неполная функция охлаждения/нагрева	
Запорные вентили открыты.	Неполная функция охлаждения/нагрева	
Внутренний агрегат должным образом принимает команды дистанционного управления.	Не функционирует	
☀️ отображается, когда нажата кнопка MODE.*	Нет нагрева	

* Если значок ☀️ не отображается, убедитесь в том, что не перерезана переключающая перемычка (J8) для операции охлаждения, когда разъединялась перемычка адреса. Если она перерезана, замените пульт ДУ.

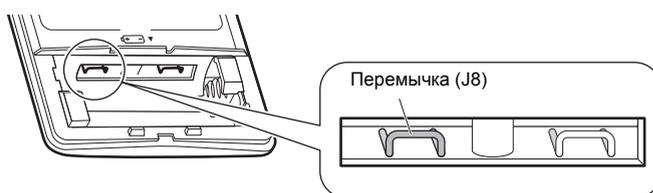

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

Copyright 2013 Daikin